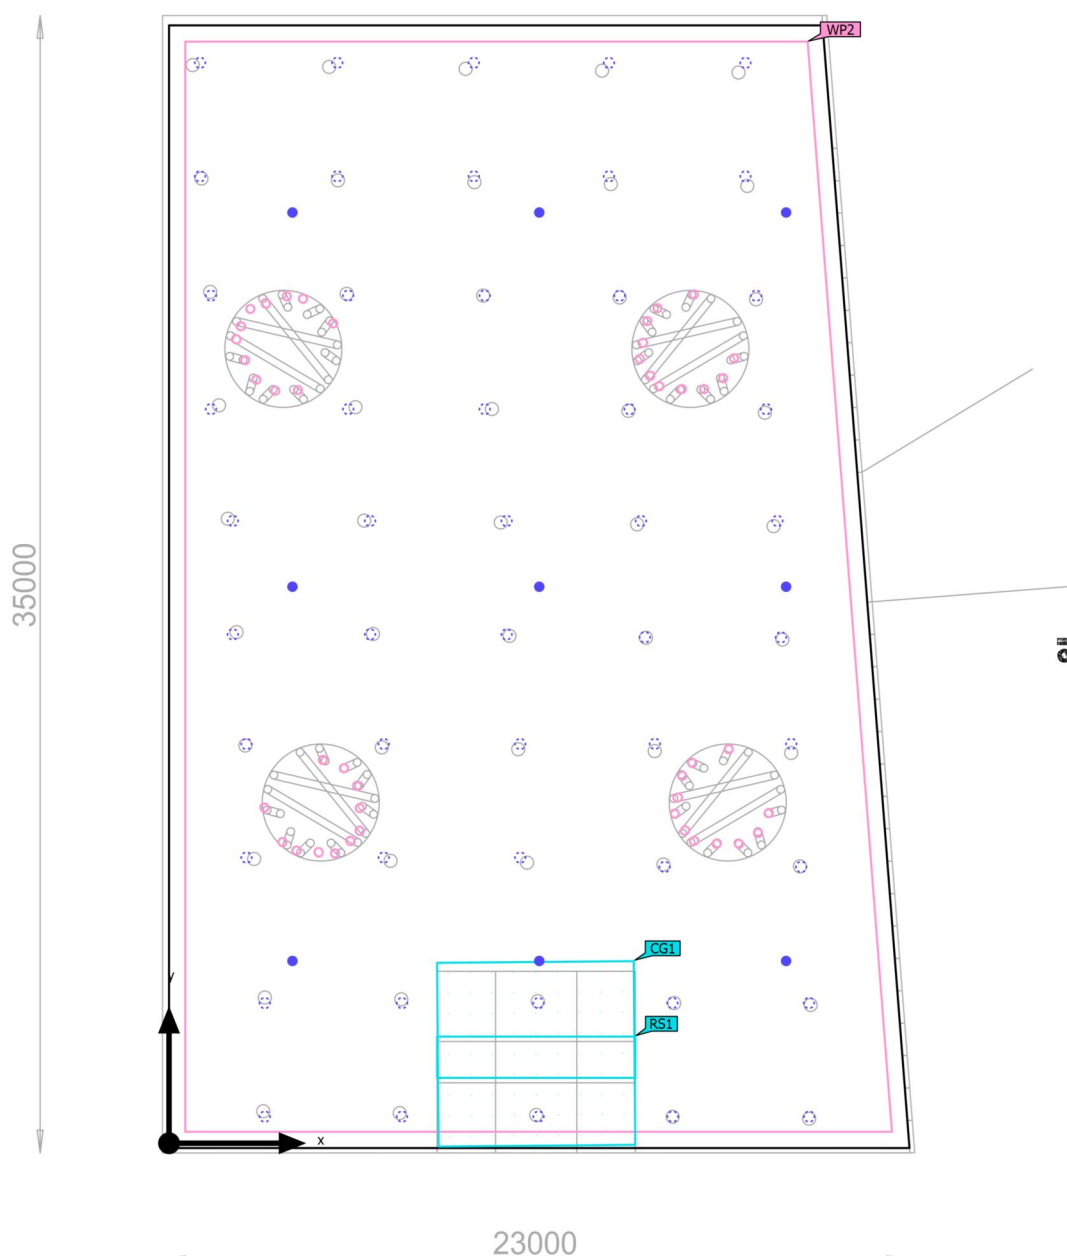


Gebäude 1 · Etage 1 · Raum 1.3 (Lichtszene 1)

Berechnungsobjekte

Gebäude 1 · Etage 1 · Raum 1.3 (Lichtszene 1)

Berechnungsobjekte

Nutzebenen

Eigenschaften	$\bar{E}$ (Soll)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Soll)	g_2	Index
Nutzebene (Raum 1.3) Senkrechte Beleuchtungsstärke Höhe: 0.300 m, Randzone: 0.500 m	638 lx (≥ 100 lx) ✓	18.4 lx	965 lx	0.029 (≥ 0.40) ✗	0.019	WP2

Flächen-Ergebnisobjekte

Eigenschaften	$\varnothing$	min	max	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Flächen-Ergebnisobjekt 3 (Möbel) Senkrechte Beleuchtungsstärke (adaptiv) Höhe: 1.620 m	630 lx	504 lx	792 lx	0.80	0.64	RS1
Flächen-Ergebnisobjekt 3 (Möbel) Leuchtdichte Höhe: 1.620 m	9.63 cd/m ²	7.68 cd/m ²	12.1 cd/m ²	0.80	0.63	RS1

Berechnungsflächen

Eigenschaften	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Treppe- Berechnungsfläche 1 Horizontale Beleuchtungsstärke Höhe: 1.900 m	649 lx	377 lx	978 lx	0.58	0.39	CG1
Treppe- Berechnungsfläche 1 Senkrechte Beleuchtungsstärke Höhe: 1.900 m	682 lx	426 lx	977 lx	0.62	0.44	CG1

Nutzungsprofil: Öffentliche Bereiche - Allgemeine Bereiche (5.28.1 Eingangshallen)